



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

26/10/2021 13:48 - E-52446582 - 949 - 429



00150982120

Sayı : 35277066-949

Konu : METAL KASALI ŞİFRELİ KART OKUYUCU ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

01/11/ 2021 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ELEKTRONİK ŞİFRELİ KAPI KARTI	8	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Detaylı bilgi için Mecit BAYRAM : 0544 746 19 33

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: f2022d23-bb40-4e8d-87df-2e064daa399c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## Metal Kasalı Şifreli ve Kart Okuyucu Şartnamesi

### Tanımı;

Tek kapı işlevli bağımsız erişim denetleyicisi veya bir Wiegand çıkışlı tuş takımı veya kart okuyucudur. Çinko Alaşım elektro kaplama kasalı olmalıdır.

Bu parlak gümüş ya da mat gümüş kaplama olarak kullanılabilir güçlü, sağlam ve darbelere dayanıklı 2000 kullanıcıya kadar ya kart ya da 4 haneli PIN veya Kart + PIN seçeneğini destekler.

Dahili kart okuyucu 125kHz EM frekans kartları, 13.56 MHz Mifare kartları destekler.

Kilit çıkışı mevcut kısadevre koruması, wiegand çıkışı, ve arkadan aydınlatmalı tuştakımı dahil birçok ekstra özelliklere sahiptir.

Bu özellikler aynı zamanda fabrikalar, hastaneler, laboratuvarlar, bankalar ve cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de kapı erişimi için ideal bir ürün haline getirir.

### Özellikler;

1. Güçlü çinko alaşımı ile elektrolize edilmiş darbelere dayanıklı kasa
2. Tuş takımından tam programlama
3. 2000 kullanıcı, kart, PIN Kart + PIN destekli
4. Standalone tuş takımı olarak kullanılabilir,
5. Arka aydınlatmalı tuş takımı
6. Bir kontrolöre bağlanmak için Wiegand 26 çıkışı
7. Ayarlanabilir kapı çıkış zamanı, alarm saati, kapı açma zamanı
8. Çok düşük güç tüketimi (<30Ma)
9. 2000 kullanıcı ile 20ms altında, hızlı çalışma hızı
10. Kilit çıkışı mevcut kısadevre koruması
11. Kolay kurulum ve program
12. Dahili anti müdahale için hafif bağımlı direnç (LDR)
13. Dahili buzzer
14. Çalışma durumunu görüntülemek için kırmızı, sarı ve yeşil LED ışık
15. Türkçe Kullanım ve teknik özelliklerine sahip olmalıdır.
16. Satıcı Firma ISO, Sanayi Sicil, TS EN ISO/IEC 17050-1, İmalata yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

### Teknik Özellikler

Çalışma voltajı 9-28V DC

Kullanıcı kapasitesi 2000

Kart okuma mesafesi 3-6 cm

Mevcut akım <60mA

Çalışmayan akım-Boşta olan akım 25 +-5mA

Kilit çıkışı yüklemesi Max 3A

Alarm çıkışı yüklemesi Max 20a Çalışma sıcaklığı -45-60 C

Çalışma nem ortamı %10-%90 RH

Su Geçirmezlik Oranı Ip68'e uygundur


Ayarlanabilir kapı röle zamanı 0-99 saniye

Ayarlanabilir alarm zamanı 0-3 dakika

Wiegand arayüzü Wiegand 26 bit

Kablo bağlantısı Elektrik kilidi, çıkış butonu, , harici alarm

### Ürün Görseli

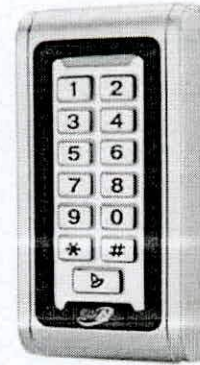

I. B. P. L. C. B. N.  
[Signature]

M. H. Bayram  
[Signature]