


T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

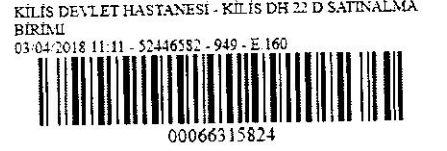

Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Kablo ve Ek Mufu Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06 / 04 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** nolu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **http://kilisism.saglik.gov.tr** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB-SUT Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Yer Altı Kablosu(NYY Kabloları) 3x150+70	35	Metre			
2	Yer Altı Kablo Başlığı(Ek Mufu) 3x150+70	3	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

Ek Mufu Teknik Şartnamesi

- Alınacak muf reçineli olmalıdır.
- Muf 3x150+70mm ketsindeki kabloya uymalıdır.
- Ek mufu düz tip olmalıdır.
- Üründe tse belgesi olmalıdır.

Yer Altı Kablosu Teknik Şartnamesi

- Yer altı kablosu tek parça olmalıdır.
- 35m uzunlukta olmalıdır.
- Ürün üzerinde TSE belgesi olmalıdır.
- Ürün 3x150+70mm olmalıdır.

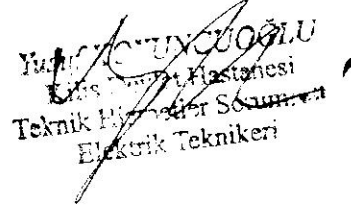
Y. C. Y. C. OĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri