



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

18/09/2019 09:37 - 52446582 - 949 - E.588



00101509629

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM FANCOİL VE LED LAMBA ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (20 / 09 / 2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	FAN COİL	10	ADET		
2	LED AMPULLER	20	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL


Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

FANCOİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Alınacak ürün beyaz renkte olmalı ve kaplamaya gerek olmamalıdır.
- 2- Nominal hava debisi 1150/1300/1530 olmalıdır.
- 3- Toplam soğutma kapasitesi 7,85 kw olmalıdır.
- 4- Duyulur soğutma kapasitesi 6,69 kw olmalıdır.
- 5- Isıtma kapasitesi 18,25 kw olmalıdır.
- 6- Su debisi soğutma 0,375 l/s olmalıdır
- 7- Su debisi ısıtma 0,484 olmalıdır.
- 8- soğutma Su tarafı basınç kaybı 24,3 kpa
- 9- ısıtma su tarafı basınç kaybı 19,89 kpa
- 10- boru çapı giriş $\frac{3}{4}$ olmalıdır
- 11- ağırlığı 40 kg den fazla olmamalıdır.
- 12- Ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır
- 13- Ürünlerin tse ve ce belgeleri olmalıdır.

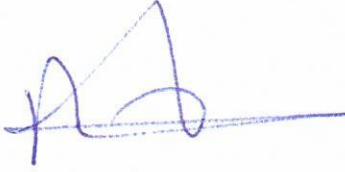


Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

T.C.
SAęLIK BAKANLIęI
Kilis Devlet Hastanesi Bařhekimlięi

LED LAMBA TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Lambalar e27 duş giriři olmalıdır.
- Led lambalar en az 9w gúcünde olmalıdır.
- Lamba ışık sıcaklıęı 6500K olmalıdır.
- Lamba en az 800lumen olmalıdır.

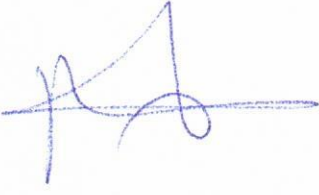

Yusuř KOYUNCUOęLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri